














# ATLE 01 Strömförsörjning av stabsplatser

## Teckenförklaring




	Elverkskärra 40 kVA		Elcentral 63 A		Elkabel 63 A
	Elverkscontainer 40 kVA		Elcentral 32 A		Elkabel 32 A
	Elverk 5000 W		Elcentral 16 A		Elkabel 16 A
	Elverk 4000 W				
	Sammankopplingsmodul 2x 40 kVA				





# Divisionens ledningsplatser - Försök ATLE 01

## Strömförsörjningsmateriel

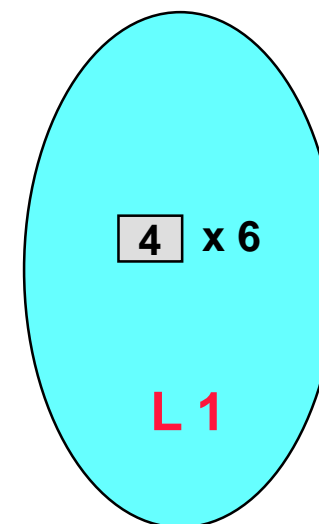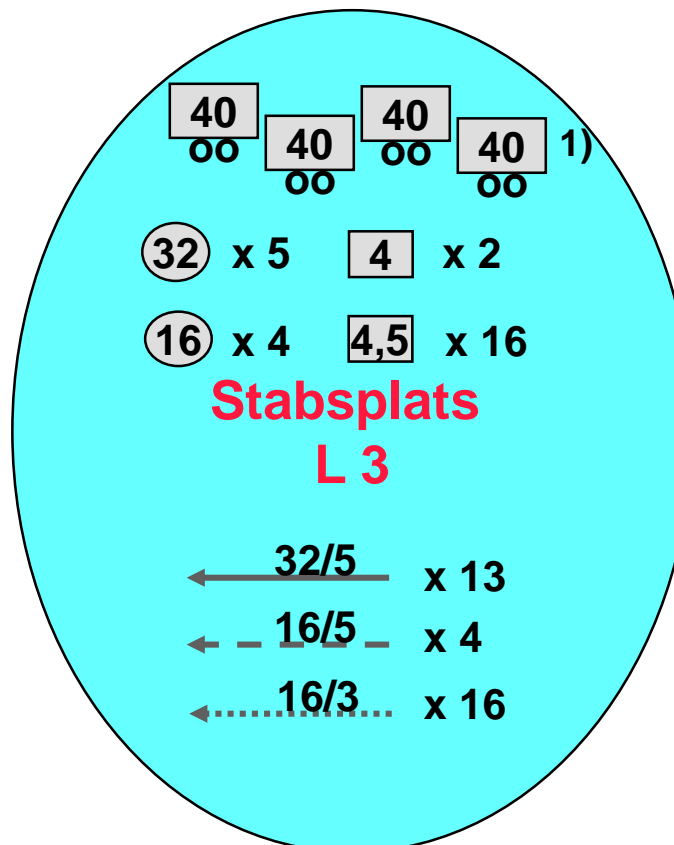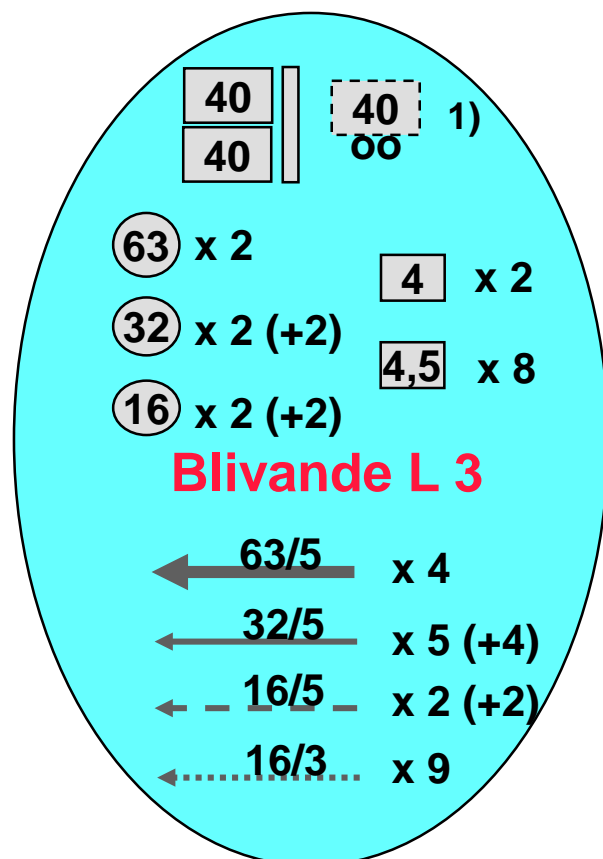


- 1) Alternativt reserv på stabsplats eller på blivande P&A
- 2) (+X) i det fall blivande P&A skall förhandsbyggas






# Divisionens ledningsplatser - Försök ATLE 01

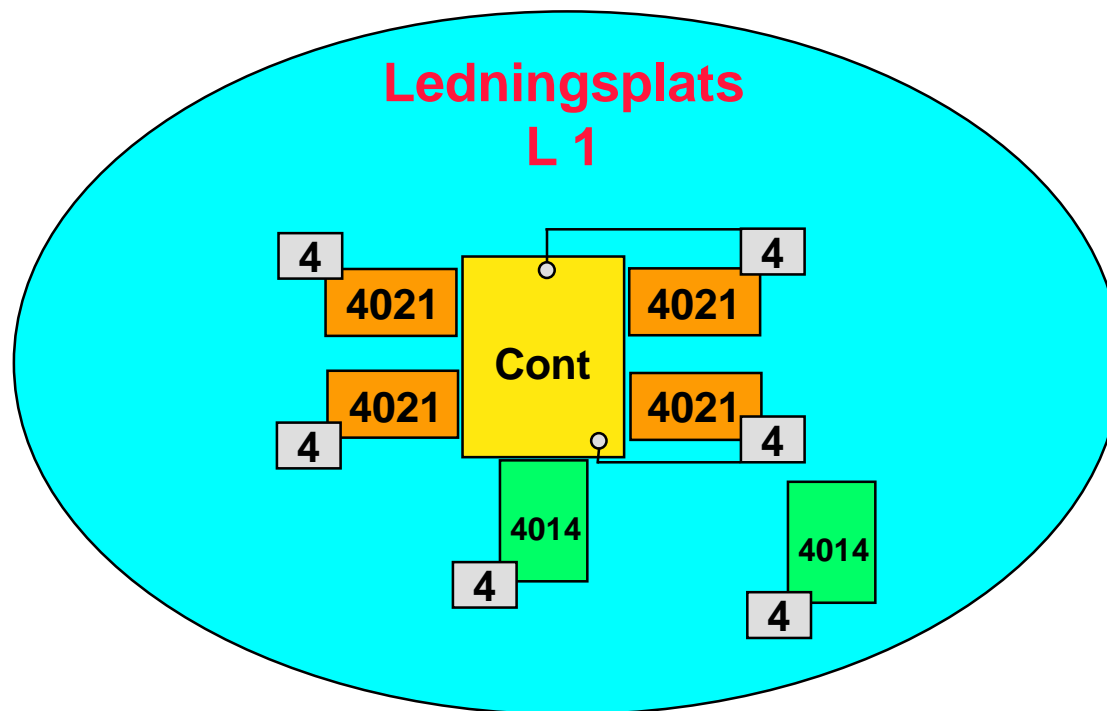




# Divisionens ledningsplatser - Försök ATLE 01

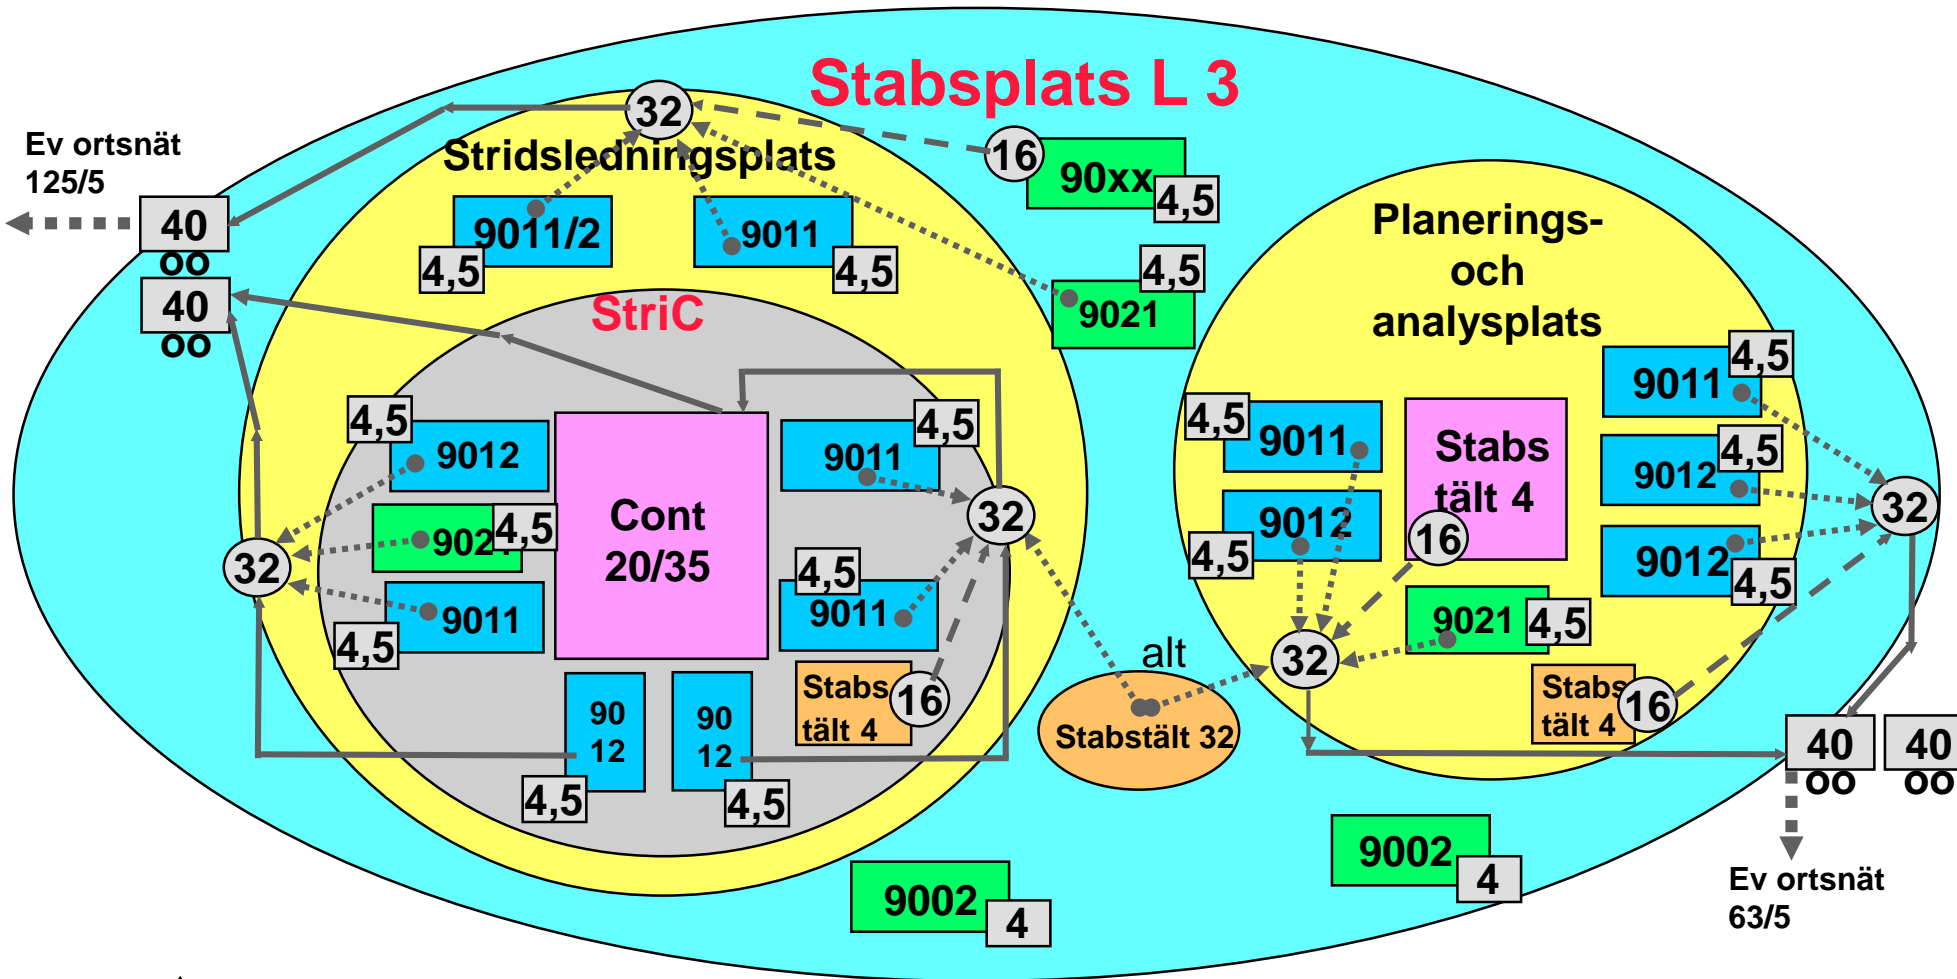




# Divisionens ledningsplatser - Försök ATLE 01

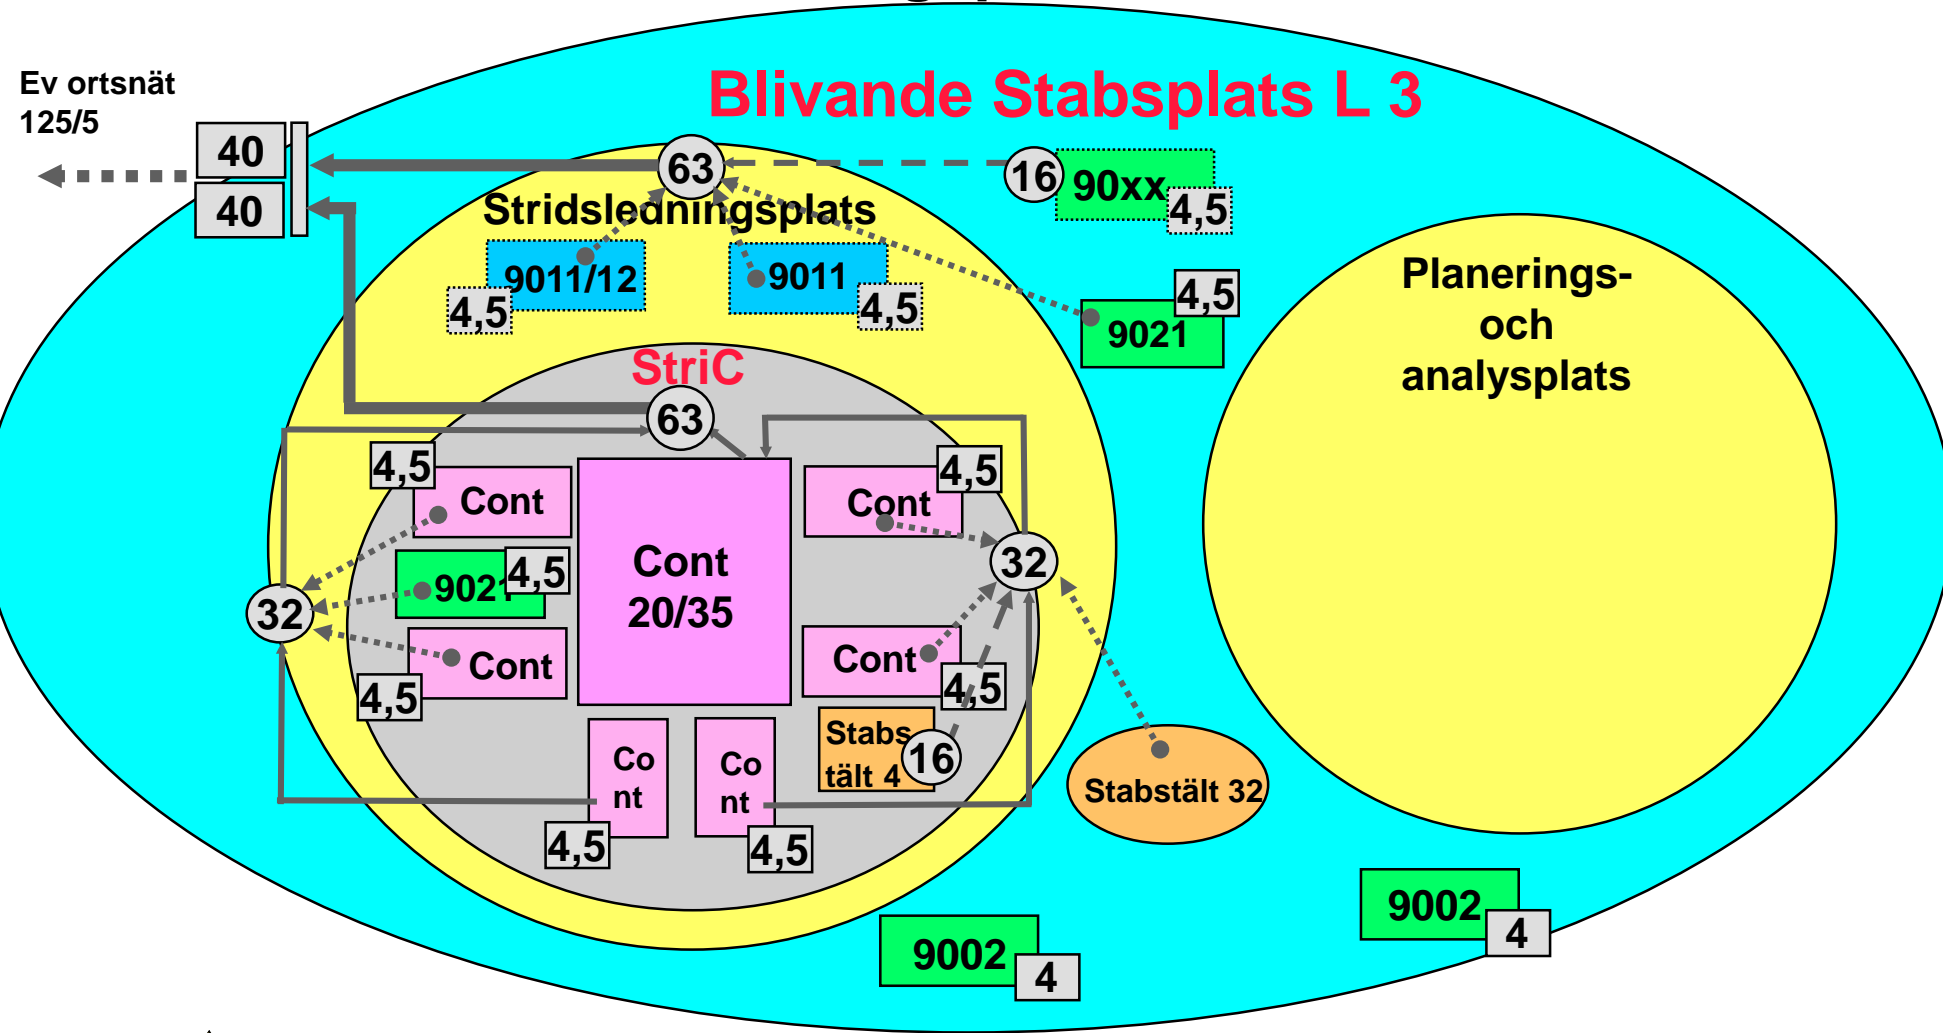



# Brigadens ledningsplatser - Försök ATLE 01

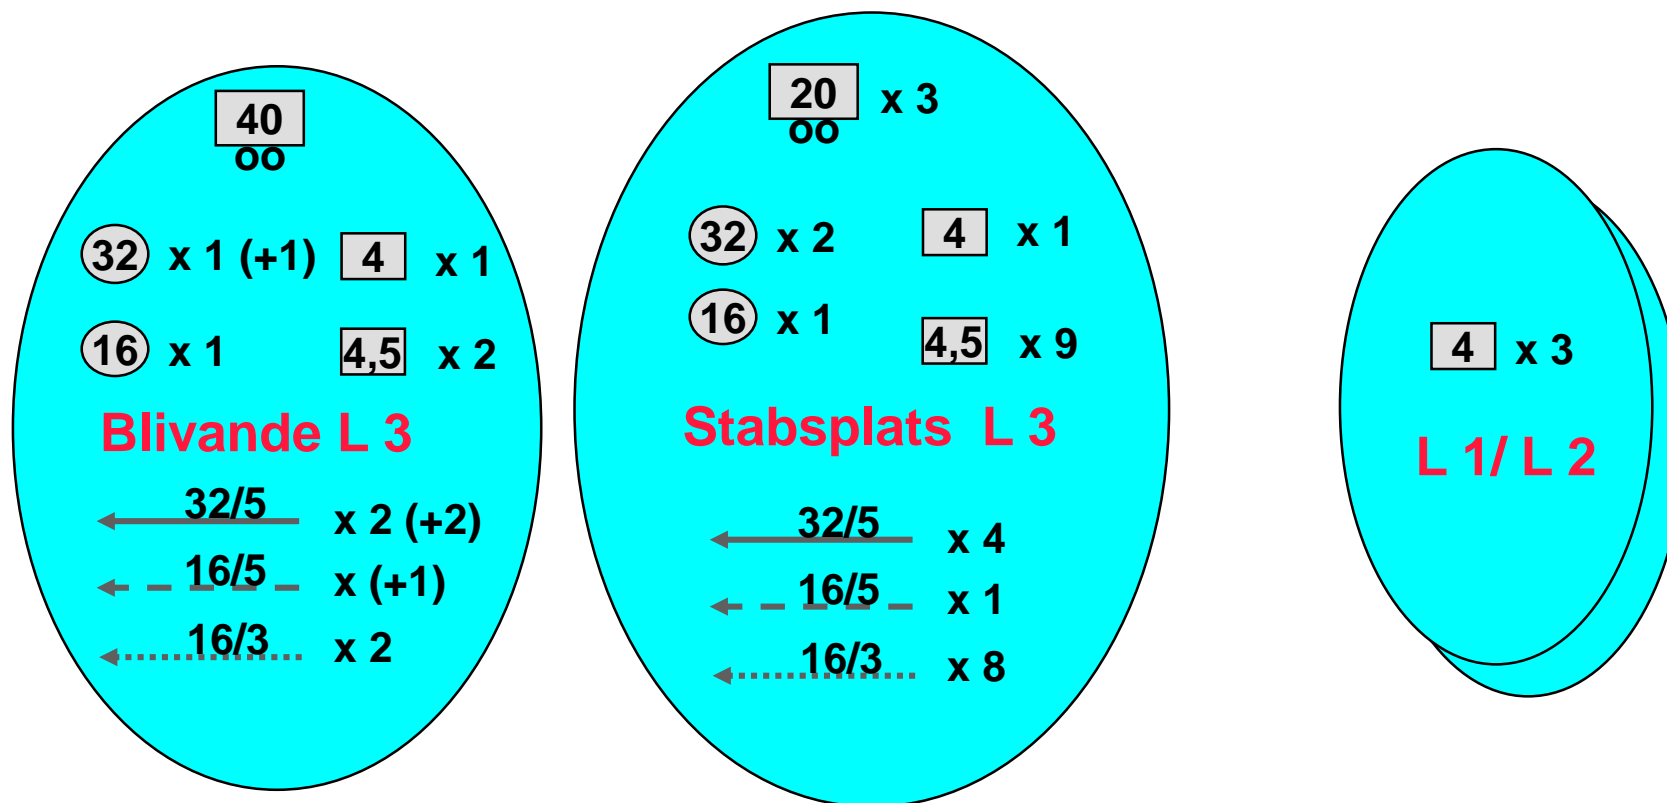


(+X) i det fall blivande P&A skall förhandsbyggas






# Brigadens ledningsplatser - Försök ATLE 01

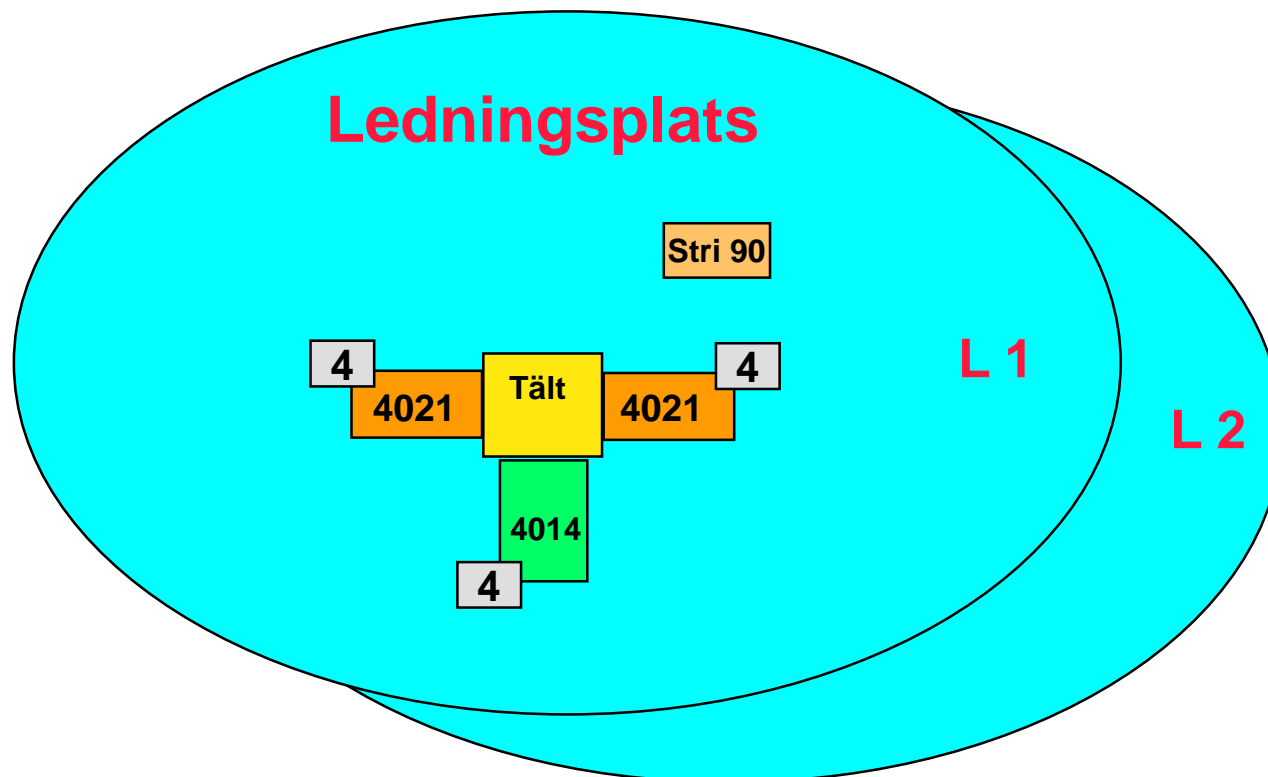



# Brigadens ledningsplatser - Försök ATLE 01

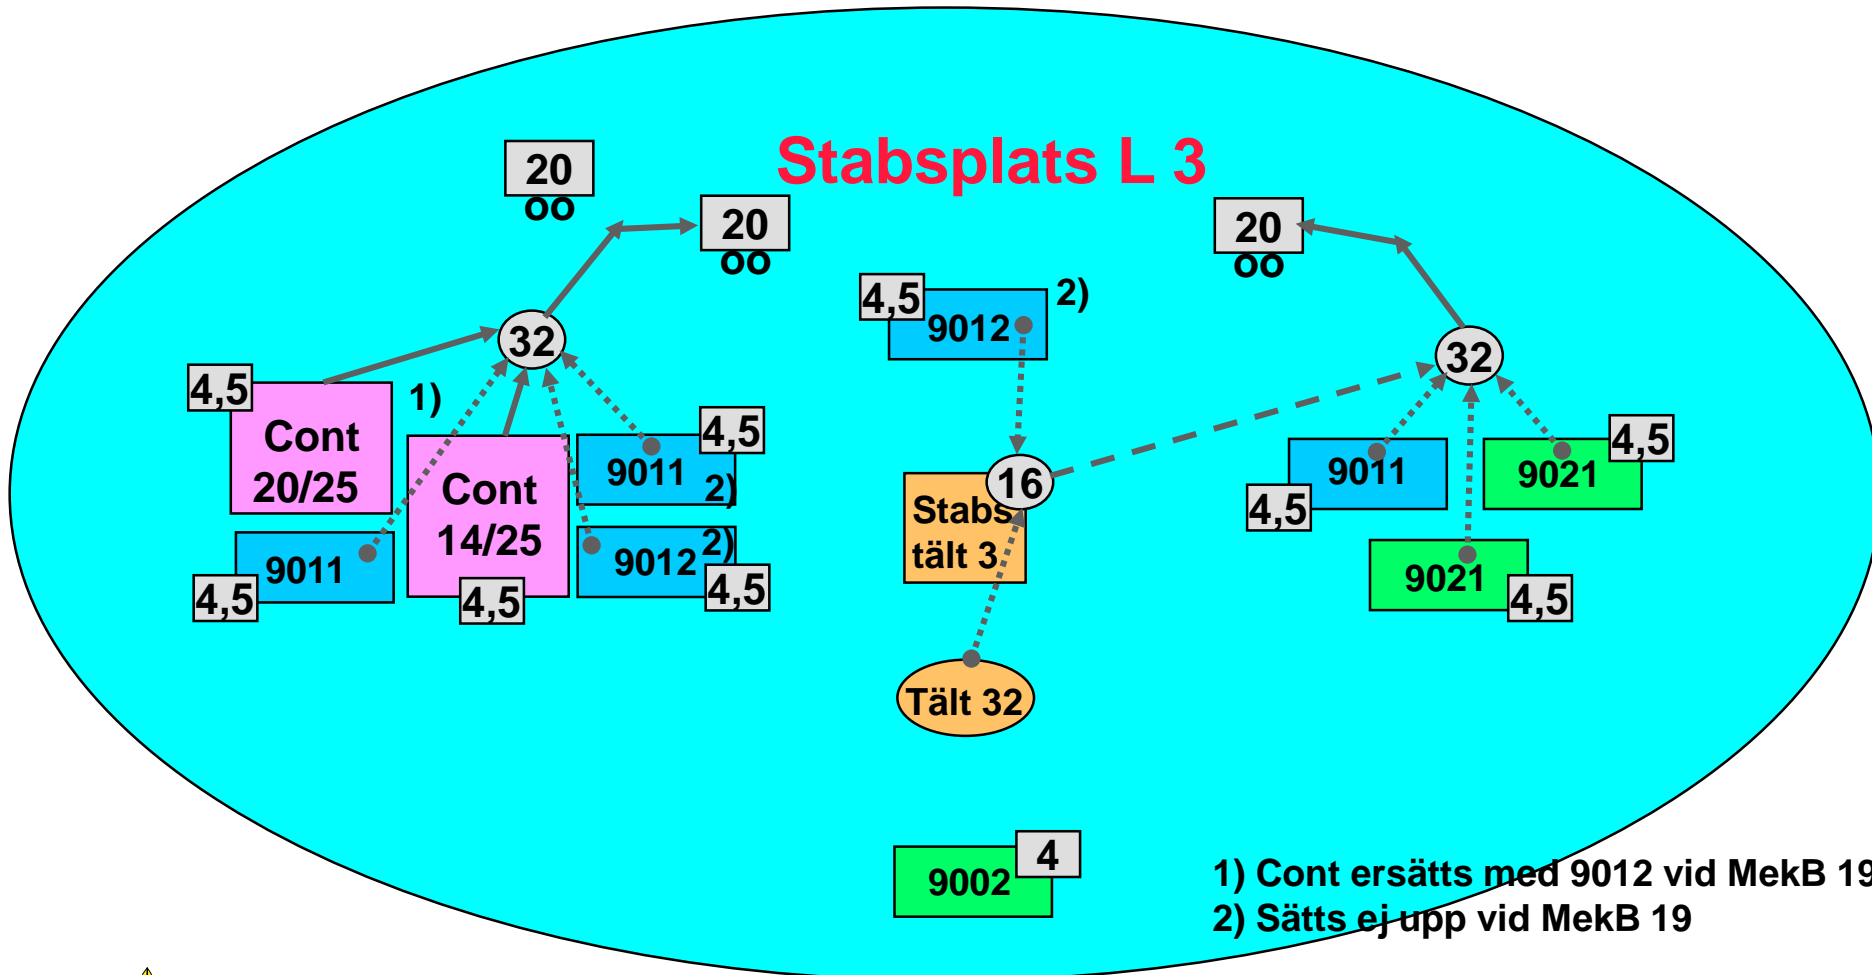


- 1) Cont ersätts med 9012 vid MekB 19
- 2) Sätts ej upp vid MekB 19







# Brigadens ledningsplatser - Försök ATLE 01



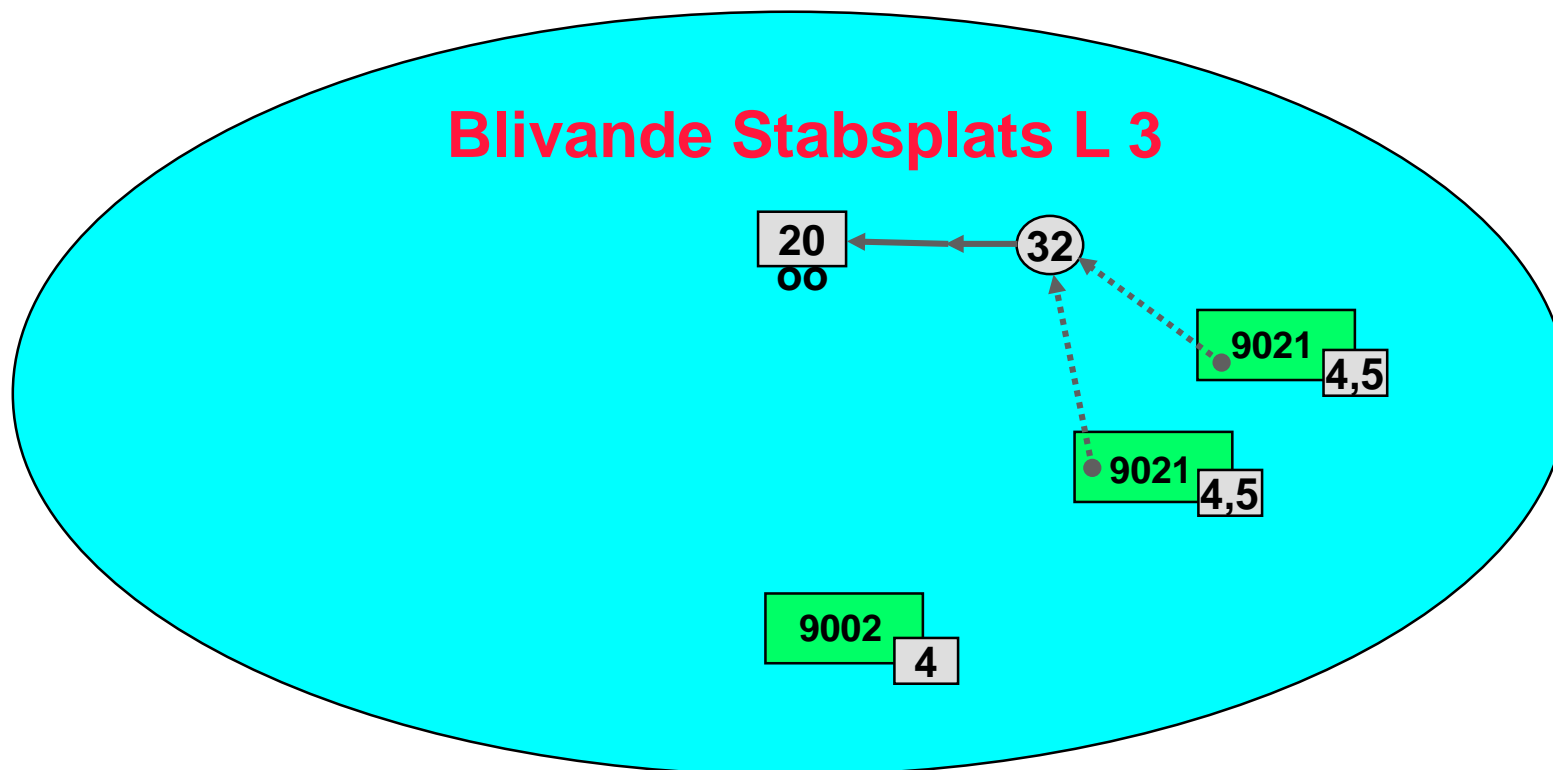


Sätts ej upp vid MekB 19





# Artregementets ledningsplatser - Försök ATLE 01

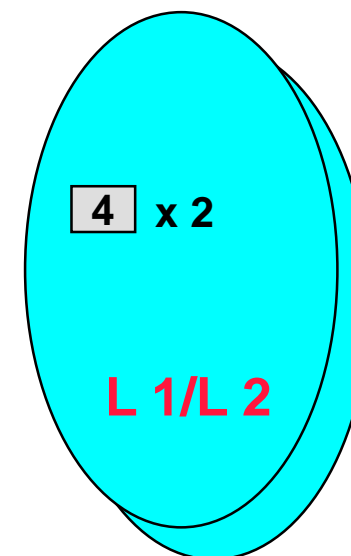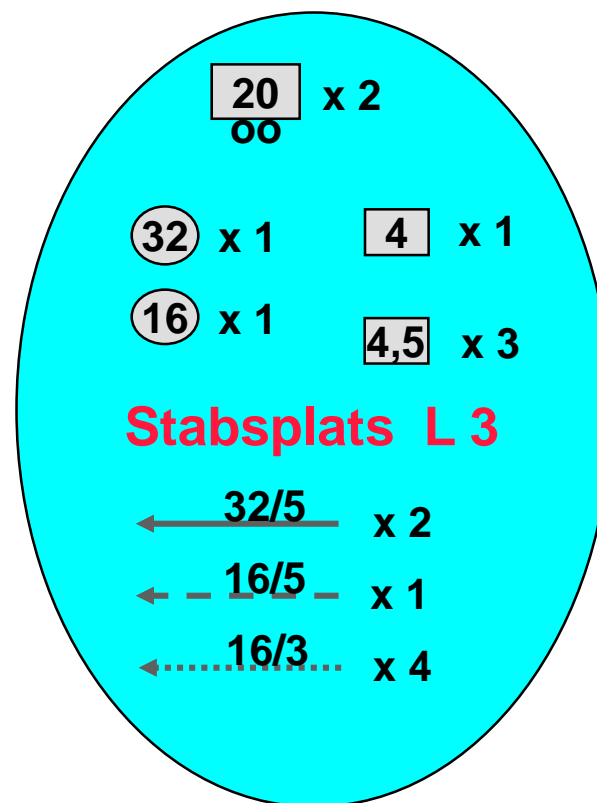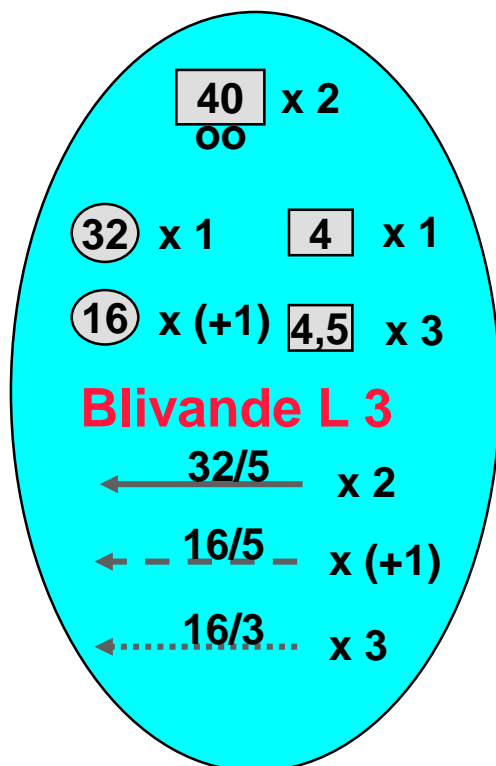


(+X) i det fall blivande P&A skall förhandsbyggas






# Artreg, A 8, ledningsplatser - Försök ATLE 01

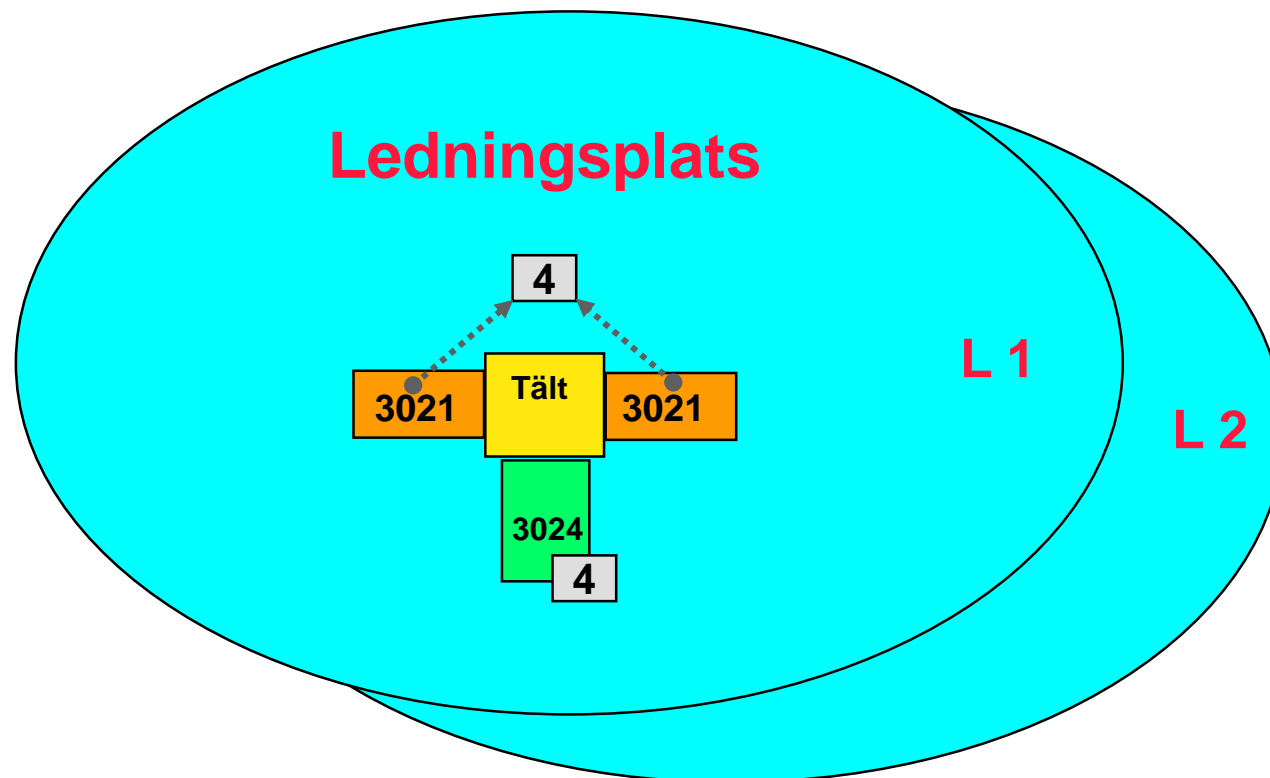



# Artreg, A 8, ledningsplatser - Försök ATLE 01

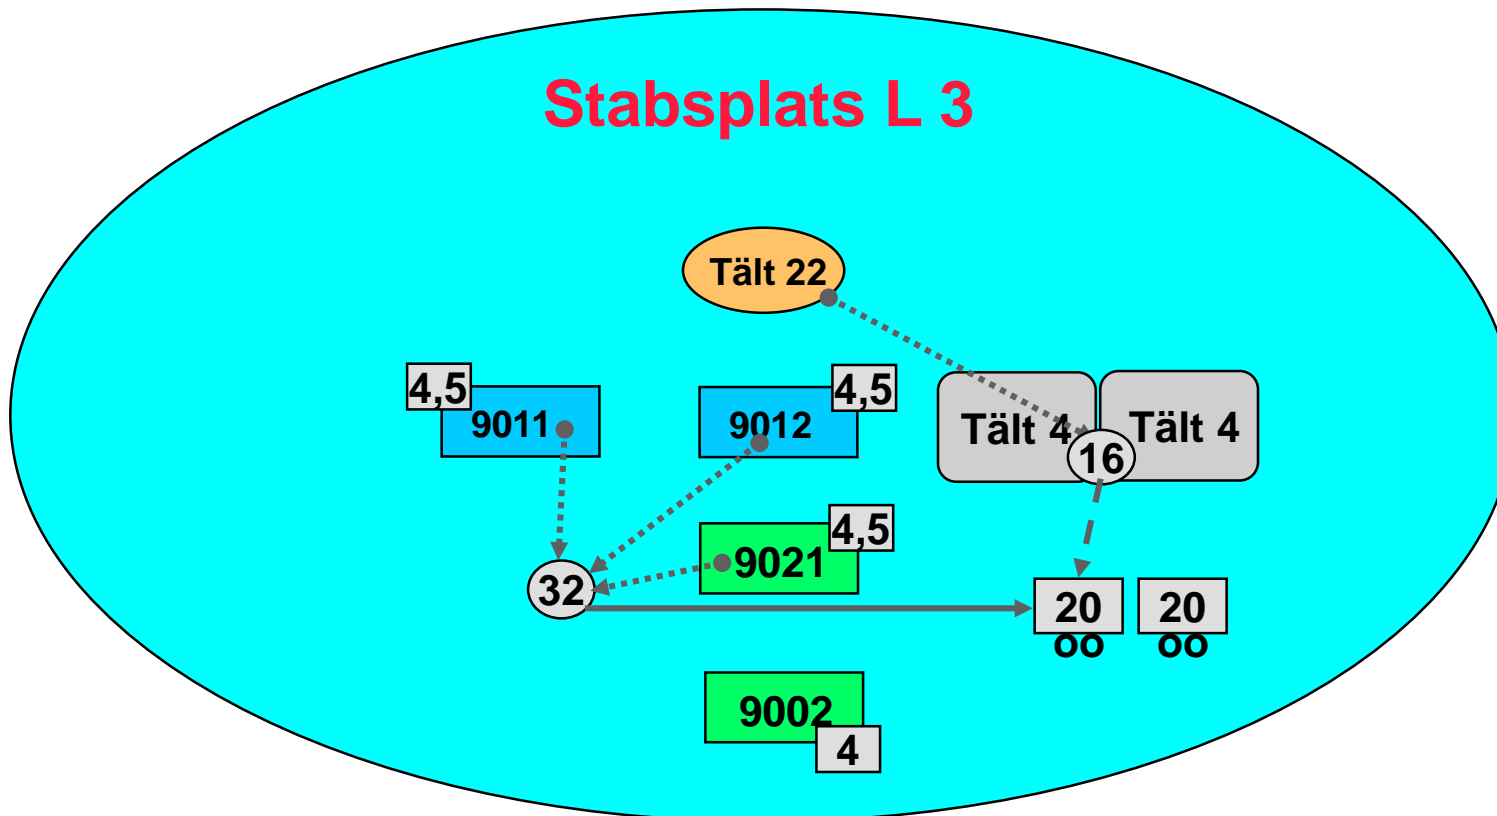



# Artreg, A 8, ledningsplatser - Försök ATLE 01

